

臺灣雲林地方檢察署 114年安全及衛生防護委員會 會議程序及內容

時間	內容	主持人/報告人
9：50-10：00	報到	
10：00-10：10	主席致詞	蔡主任檢察官勝浩
10：10-10：25	本署環境設備維護作業執行現況	安全衛生設施防護組
10：25-10：40	討論議案	蔡主任檢察官勝浩
10：40-10：50	臨時動議	蔡主任檢察官勝浩
10：50-11：00	主席結論	蔡主任檢察官勝浩
11：00-	散會	

本署環境設備維護作業

報告人：本署安全及衛生防護委員會安全衛生設施防護組

一、本署建築設施及設備安全事項

(一) 建築物公共安全檢查

- ▶ 依據：建築物公共安全檢查簽證及申報辦法
- ▶ 檢查機構：曼成建築師事務所
- ▶ 本署建築物類組為G2【辦公類場所】檢查及申報頻率為每二年一次

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	臺灣雲林地方檢察署第一辦公大樓	雲林縣虎尾鎮明正路38號	每2年1次	曼成建築師事務所	雲林縣政府	113年	115.09.30	
2	臺灣雲林地方檢察署第二辦公大樓	雲林縣虎尾鎮明正路42號	每2年1次	曼成建築師事務所	雲林縣政府	113年	115.09.30	

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

(二) 昇降設備安全檢查申報及保養

- ▶ 依據：建築物昇降設備設置及檢查管理辦法
- ▶ 委託廠商：六川電梯工業股份有限公司
- ▶ 本署為每年一次安全檢查申報且每月一次定期保養

附表二

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	上半年度實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	臺灣雲林 地方檢察 署	雲林縣虎 尾鎮明正 路38號	036B04 7738	每年1 次	六川電梯 工業股份 有限公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	1150813	每月 1次	1/6	2/8	3/11	4/7	5/5	6/9	
2	臺灣雲林 地方檢察 署	雲林縣虎 尾鎮明正 路38號	036B02 6406	每年1 次	六川電梯 工業股份 有限公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	1141008	每月 1次	1/6	2/8	3/11	4/7	5/5	6/9	

備註：請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表二

項 次	單位名 稱	設置地點	使用許 可證號	依法應 申報頻 率	專業廠商	檢查機構	有效期 限	保養 頻率	下半年度實際保養日期						備 註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	臺灣雲林 地方檢察 署	雲林縣虎 尾鎮明正 路38號	036B04 7738	每年1 次	六川電梯 工業股份 有限公司	臺灣停車設 備暨升降設 備安全協會	1150813	每月 1次	7/8	8/11	9/9	10/2	11/3	12/4	
2	臺灣雲林 地方檢察 署	雲林縣虎 尾鎮明正 路38號	036B02 6406	每年1 次	六川電梯 工業股份 有限公司	臺灣停車設 備暨升降設 備安全協會	1141008	每月 1次	7/8	8/11	9/9	10/2	11/3	12/4	

備註：請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

(三) 消防安全設備檢修申報

- ▶ 依據：消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法
- ▶ 委託廠商：詠偉消防安全設備有限公司
- ▶ 本署為每年一次申報

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	臺灣雲林地方檢察署第一辦公室	雲林縣虎尾鎮明正路38號	73雲營使字第006號	地下一層/地上三層	1年1次	113	詠偉消防安全設備有限公司	消師證字第0187號	符合	114/5/22	115年6月前	
2	臺灣雲林地方檢察署第二辦公室	雲林縣虎尾鎮明正路38號	73雲營使字第006號	地上三層	1年1次	113	詠偉消防安全設備有限公司	消師證字第0187號	符合	114/5/22	115年6月前	

備註：請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

(四) 高低壓電力設備檢測

- ▶ 依據：用電場所及專任電氣技術人員管理規則
- ▶ 委託廠商：雲南機電技術顧問股份有限公司
- ▶ 本署每半年檢驗一次

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維保養率	備註
1	臺灣雲林地方檢察署	雲林縣虎尾鎮明正路38號	19-85-4671-00-3	雲南機電技術顧問股份有限公司	雲電技初字第AK600709-1號	114.06.14	停電檢驗	合格	無改善項目	已於114.12.13檢測(合格)	每年1次	
2	臺灣雲林地方檢察署	雲林縣虎尾鎮明正路38號	19-85-4602-00-9	雲南機電技術顧問股份有限公司	雲電技初字第AK600709-1號	114.06.14	停電檢驗	合格	無改善項目	已於114.12.13檢測(合格)	每年1次	

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

(五) 年度書面報告

► 本署機關網頁公開

The screenshot shows the homepage of the Taiwan Yunlin District Prosecutors Office. At the top, there is a navigation bar with links to Home Page, Website Guide, English, Other Languages, Google Translator, Legal Affairs Department, Emergency Contact, Leader's Mailbox, Frequently Asked Questions, and font size controls (A-, A, A+). Below the navigation bar is the office's logo and name in both Chinese and English. To the right is a search bar with a magnifying glass icon and a 'Advanced Search' button. The main menu includes links for Agency Profile, Important Business, People-Oriented Services, Information Disclosure (with a red box around it), Legal Affairs and Integrity, Statistical Grounds, and Network Resources and Downloads. A large banner in the center features the text '訴犯伸張' (Promoting Justice for Defendants) and '謹守法律 / 維護公義 / 安定人心' (Adhere to Law / Maintain Justice / Maintain Stability). On the left, there is a sidebar with a red arrow pointing down to the 'Information Disclosure' menu, which is also highlighted with a red box. The sidebar contains links for Electronic Bulletin Board, Notice Delivery, Activity Special Area, Financial Statement, Payment or Acceptance Assistance, Internal Control Special Area, National Compensation Event Settlement Status, Statistics, Personal Data File of the Office, and Disclosure Project. At the bottom of the sidebar, another red box highlights the 'Public Facility Maintenance Management' link.

回首頁 | 網站導覽 | English | Other Languages | Google Translator | 法務部 | 緊急連絡電話 | 首長信箱 | 常見問答 | A- A A+

臺灣雲林地方檢察署
Taiwan Yunlin District Prosecutors Office

請輸入文字

電話 書狀 發還 線上申辦

機關簡介 ▾ 重要業務 ▾ 為民服務 ▾ 資訊公開 ▾ 法律與廉政 ▾ 統計園地 ▾ 網路資源與下載 ▾

應主動公開政府資訊

- 電子公布欄
- 公示送達
- 活動專區
- 會計書表
- 支付或接受補助
- 內部控制專區
- 國家賠償事件收結情形
- 統計
- 本署保有個人資料檔案
- 公開項目

歷史沿革

「臺灣雲林地方法院檢察處」於民國53年7月1日成立，雲林縣在未成立法院之前，民刑事訴訟案件及非訟事件，全由臺灣臺中地方法院暨臺灣臺

zv.tw/media/413439/114年度應主動公開設施維護管理情形統計.pdf?mediaDL=true

公共設施維護管理

以下為各項資料

性別主流化/性騷擾防治 專區查詢(含)


開庭達成率

二、本署環境衛生維護事項


(一) 病媒防治事項

- ▶ 病媒防治委外施作業者：約書亞環保有限公司
- ▶ 病媒防治施作範圍：偵查庭9間、當事人候庭準備室、休息室、哺乳室、男廁及無障礙廁所各1間、詢問室4間、法警室、採尿室、觀護人晤談室4間。
- ▶ 防治對象：蟑螂、蚊子、蒼蠅
- ▶ 施作次數：每兩月一次

施作照片

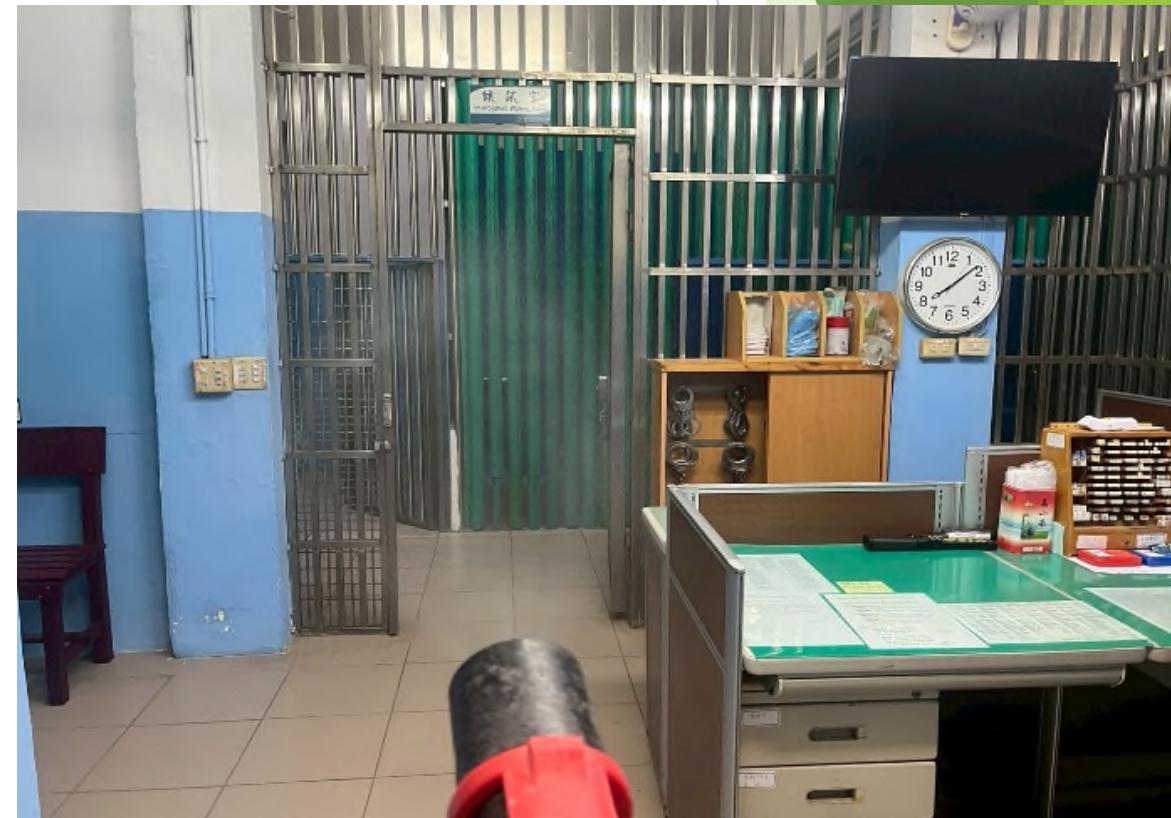



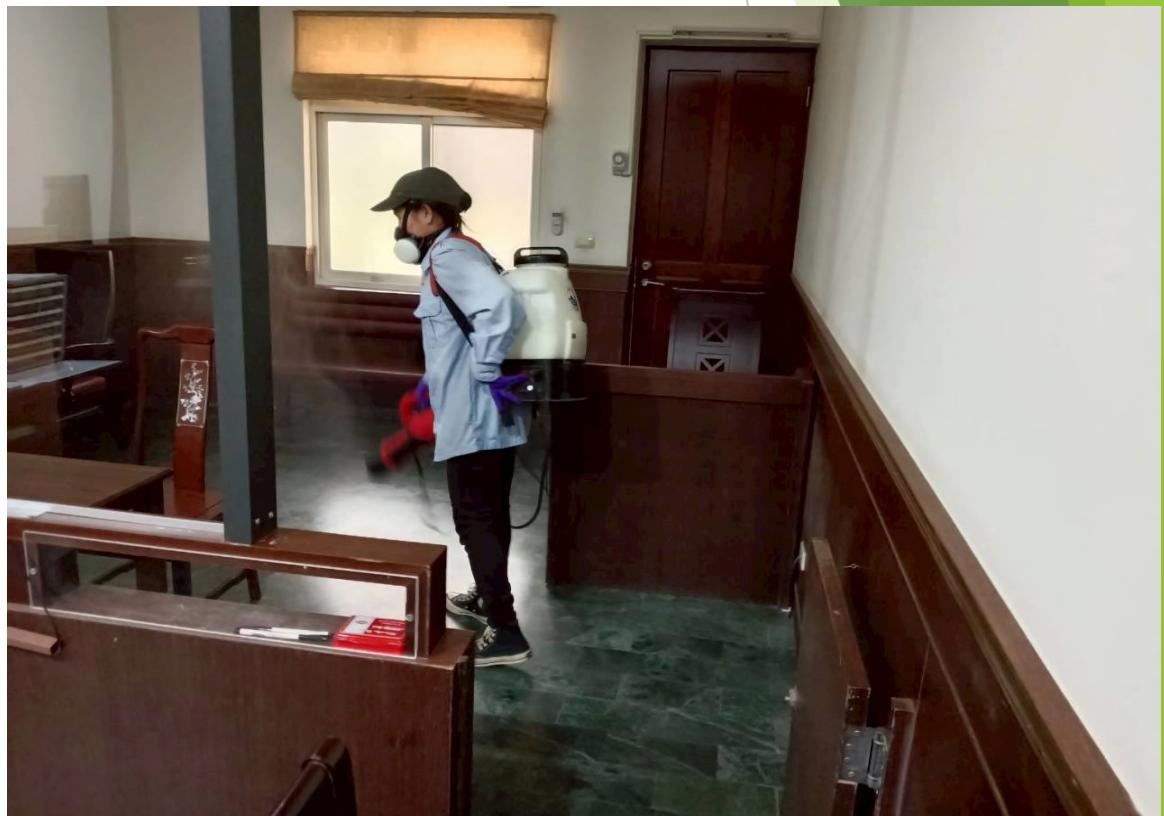

(二) 環境清潔維護事項

- ▶ 本署第一、第二辦公室公共區域、停車場周邊之環境，皆派有清潔人員負責打掃清潔及環境維護。
- ▶ 此外，因本署公共區域範圍廣大，且清潔人員僅有2名，無法負荷全面之清潔維護工作，故本署不定期會指派社會勞動人員協助進行公共區域之草皮修剪、環境打掃等工作，以提供同仁優質且舒適的辦公環境。